

L.dz.MZOZ/DZP/1847 /16

Żory, dnia 12 sierpień 2016

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (9)


Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę wyposażenia na oddziały  
w Szpitalu Miejskim w Żorach PN 20/DZP/2016

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

**Pytanie nr 1**  
**Załącznik nr 2**

Opis Pakiet nr 8, pozycja 4 – krzesła z oparciem siedzisko z plastiku:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła o następujących wymiarach:

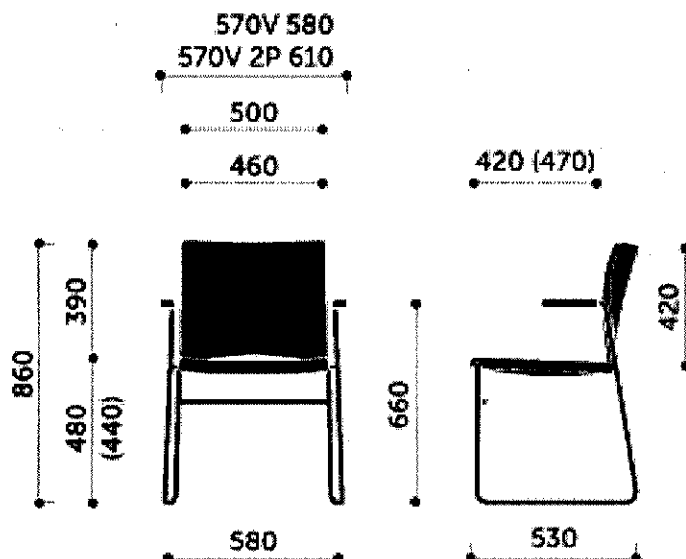

### Odpowiedź


Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

2. Czy oparcie może być mocowane bez widocznych śrub, w sposób estetyczny, widoczny na zdjęciu?

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

3. Czy stelaż może być w formie 4 nóg połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża? Dzięki temu zostanie zachowana wizualna spójność między krzesłami z poz. 3 i 4?

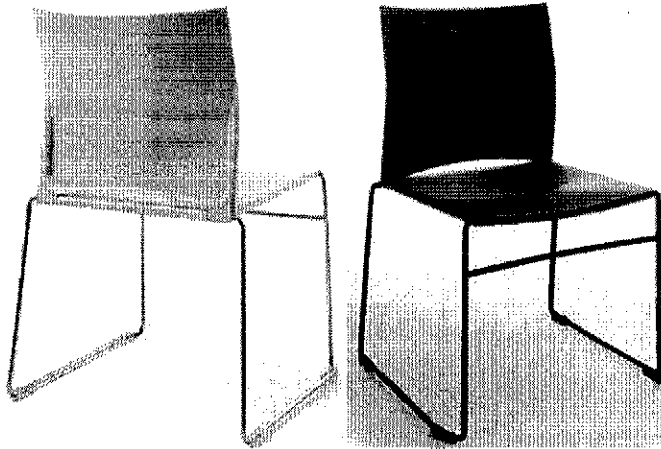

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Z poważaniem:

**PREZES ZARZĄDU**

*Katarzyna Stępińska*  
mgr Katarzyna Stępińska

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach  
Spółka z o.o.  
NIP: 651-16-04-392 Regon: 277951456  
KRS: 000087474  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
woj. śląskie tel.(032) 434-17-61 Fax (032) 434-12-71

***UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia i naniesienia wszystkich wskazanych zmian Zamawiającego w formularzach i drukach składanej oferty***

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 12-08-2016